




LA PRÉSENTATION DE L'ESS DE NIVEAU 1 DU 27 MARS 2018

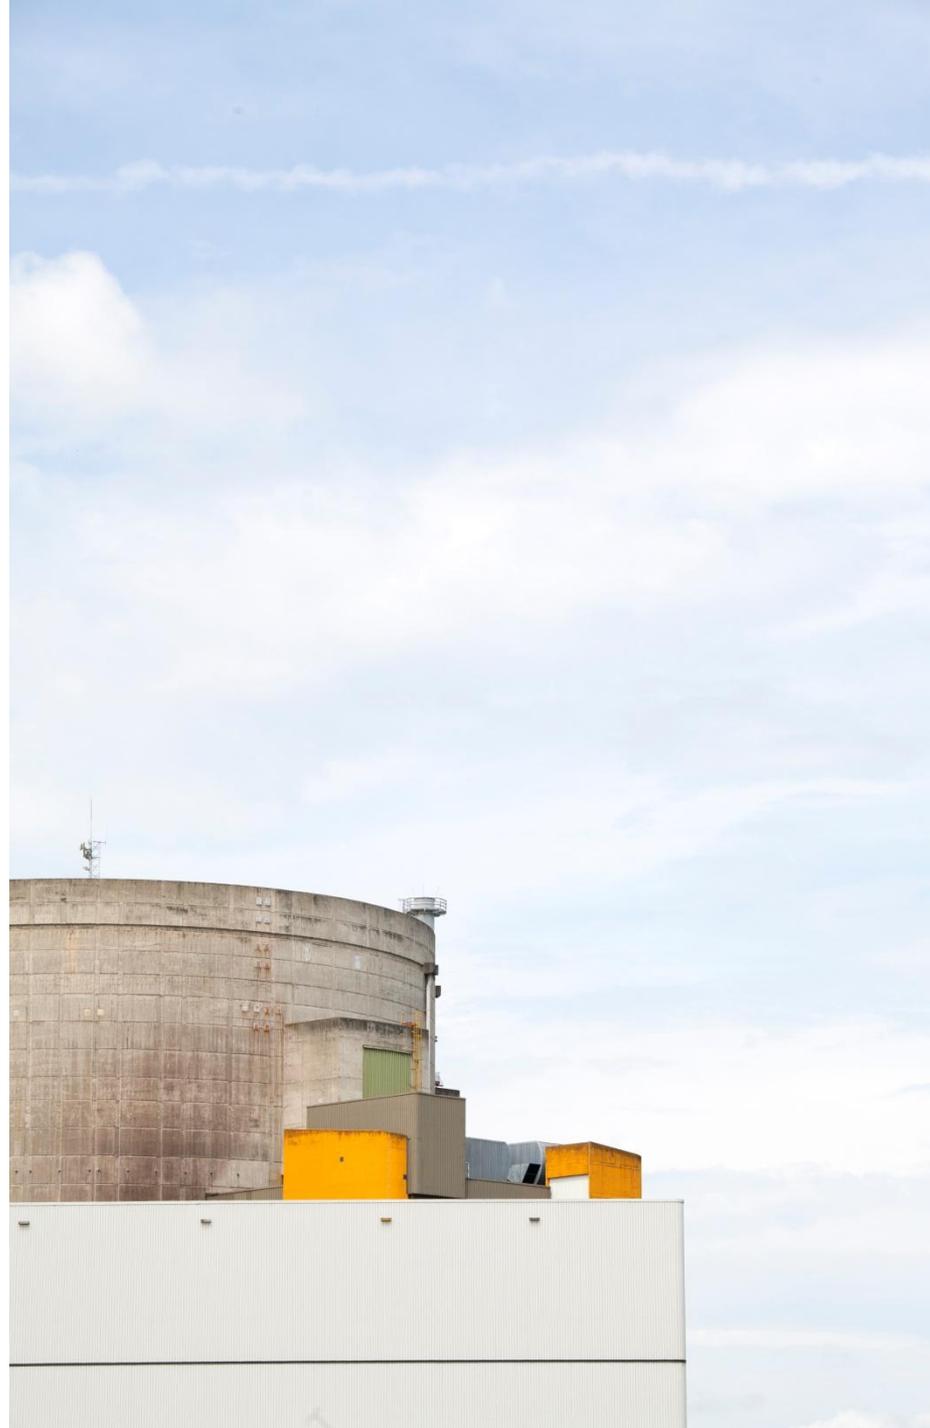

L'ESS DU 27 MARS

Rôle de la pompe JPP813PO : En cas d'un évènement majeur (Manque tension généralisé ou séisme) cette pompe doit garantir l'alimentation en eau :

- du réseau incendie
- pour le refroidissement des diesels de l'APEC
- pour l'appoint de la piscine.

Evènement du 2 mars 2018 : Rupture du moteur thermique lors d'un Essai Périodique
La réparation est compliquée en raison de la nature de la panne et de l'obsolescence du matériel.

ESS Niv 1 : Engagement ASN : 31 mars 2019

Mise en place d'un moyen compensatoire grâce à la collaboration de la FARN (prêt)
Approvisionnement d'une nouvelle pompe (achat en cours).



Installation de la pompe



Pompe FARN

MERCI